



سازمان نظام مهندسی ساختمان

(شورای مرکزی)

گروه تخصصی برق (دوره ششم)

جلد ششم:

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای

سیستم های اعلام حریق

تدوین کنندگان :

رئیس کار گروه : دکتر سلیمان شیرزادی

دبیر کار گروه : مهندس بهرام چاوشی

اعضاء کار گروه :

کیانوش علیپور، رضا عصاره، جمال مشتاق، سید کاظم مجابی، مسعود صالحی پویا، علی کریمی آنچه،
نعمت الله ایلبیگی، ایمان سریری، حمید مرتضوی، بهروز نادری، مهدی جمالی، اصلان قلی زاده طیار، ایرج بابادی،
محمد شکوری، سرکار خانم طبیبه مستجابی

پاییز ۱۳۹۵

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

فهرست مطالب

| | |
|----|---|
| ۱ | مقدمه |
| ۲ | الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سیستم های اعلام حریق. |
| ۳ | دسته بندی سیستم های اعلام حریق. |
| ۴ | انتخاب سیستم های اعلام حریق ساختمان های غیر مسکونی |
| ۹ | انتخاب سیستم های اعلام حریق ساختمان های مسکونی |
| ۱۲ | معیار طراحی، انتخاب و نصب سیستم های اعلام حریق. |
| ۱۴ | مناطق تحت پوشش سیستم اعلام حریق. |
| ۱۵ | شستی های اعلام حریق. |
| ۱۶ | کاشف های حریق. |
| ۱۶ | پنل اعلام حریق. |
| ۱۸ | ادوات شنیداری و دیداری اعلام حریق. |
| ۱۸ | مدارات سیستم اعلام حریق. |
| ۱۹ | موارد تكمیلی در طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق. |
| ۲۱ | علائم راهنمای پیشنهادی نقشه های سیستم های اعلام حریق. |
| ۲۴ | توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق. |
| ۲۷ | نظارت بر اجرای سیستم های اعلام حریق. |
| ۳۷ | چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های اعلام حریق. |
| ۴۰ | مراجع. |
| ۴۵ | |



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

مقدمه :

به منظور یکسان سازی ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق با بهره گیری از بخش های مربوط به سیستم کشف و اعلام حریق در مباحثت ۳ و ۱۳ مقررات ملی ساختمان، استاندارد ملی سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها بخش اول و استانداردهای معترض بین المللی (NFPA72، EN54 و BS5839) و نظرات کارشناسان خبره ضوابط و الزامات طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق در ساختمان ها گردآوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان قرار می گیرد.

این مجموعه در هفت بخش تدوین شده است :

بخش اول : الزامات ساختمان ها و بناها در اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش دوم : معیار طراحی، انتخاب و نصب ادوات سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش سوم : توضیحات تکمیلی طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش چهارم : علاوه پیشنهادی راهنمای نقشه های سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش پنجم : توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش ششم : نظارت بر اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق

بخش هفتم : چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق

در اینجا لازم است از کلیه افراد و گروه های کاری که در تنظیم و تهیه این دستورالعمل همکاری نموده تشکر و قدردانی نموده و امید داریم تا در ویرایش های بعدی این دستورالعمل با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بتوانیم نسبت به تکمیل این دستورالعمل براساس شرایط محلی و کشوری مطابق با مشخصات اجرایی ساختمانها اقداماتی را به انجام رسانیم.

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش اول

الزمات ساختمان ها و بناها در اجرای
سیستم های کشف و اعلام حریق









دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

دسته بندی سیستم های کشف و اعلام حریق :

نحوه انتخاب دسته طراحی :

این دستورالعمل توصیه نمی کند که کدام دسته از سیستم کشف و اعلام حریق می بایست در ساختمانی نصب شود، اما میتواند فهرست انتخاب مناسبی برای خریداران، بهره برداران، متخصصان، مسئولین اجرایی، بیمه گران یا طراحان سیستم قرار گیرد . با این حال در جدول زیر اطلاعاتی درباره دسته بندی های سیستم که به طور معمول در انواع مختلف ساختمان ها و کاربری ها نصب می گردد ارائه می گردد .

| توضیحات | حفظ از جان Life Protection | حفظ از اموال Property Protection |
|---|-------------------------------------|---|
| دستی- صرفا استفاده از شستی اعلام حریق | M | - |
| M+ تشخیص خودکار کلیه اماكن و فضاهای استراحتگاهی | L1 | P1 |
| M+ تشخیص خودکار فضاهای با خطر بالای حریق و فضاهای فرار | L2 | P2 |
| M+ تشخیص خودکار مسیرهای فرار و اتاق های متنهی به مسیرهای فرار | L3 | |
| M+ تشخیص خودکار مسیرهای خروج اضطراری | L4 | |
| M+ تشخیص خودکار فقط برای فضاهای با خطر بالا | L5 | |

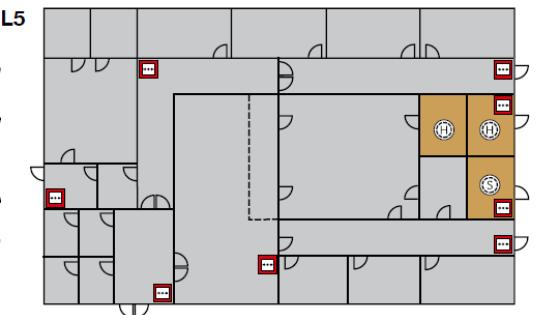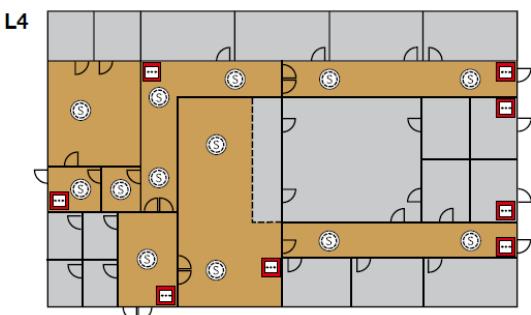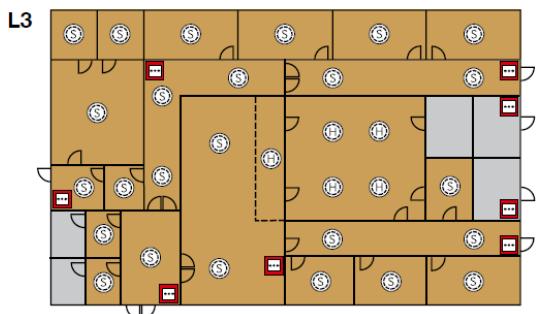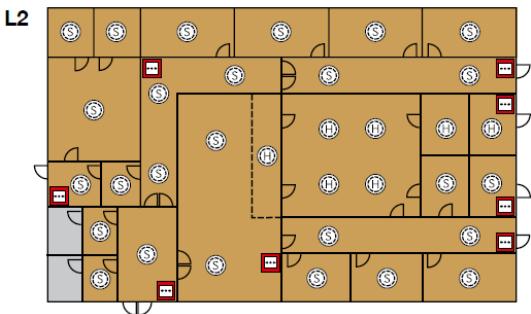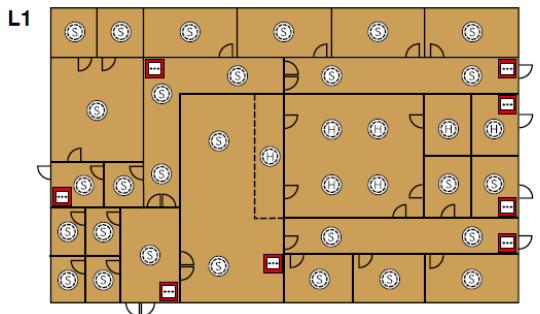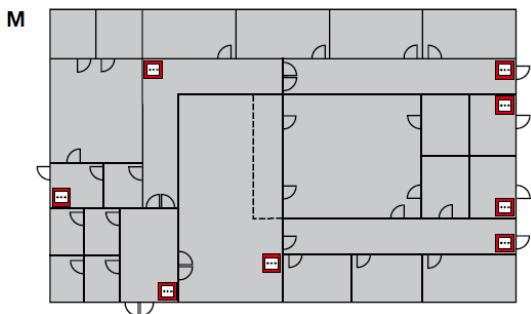



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

این جدول به طور معمول دسته سیستمی که در اماکن مختلف نصب می شود را توصیف می نماید و این اطلاعات میتواند به عنوان یک پیشنهاد بر اساس تفسیر مرسومی از قوانین اینمی و حفاظت حریق در نظر گرفته شود، تصمیمات مربوط به دسته مناسب سیستم برای هر ساختمان خاص میتواند توسط مقام یا مقامات مسئول اجرایی انجام پذیرد.

| توضیحات | دسته معمول سیستم | نوع محل |
|---|------------------|--|
| سیستم دسته M به طور معمول نیاز قوانین را برآورده میکند، با این وجود اغلب با سیستم دسته P منظور برآورده ساختن الزامات بیمه گران، مانند بیمه نامه شرکت برای حفاظت از اموال، یا برای حفاظت در برابر وقفه کسب و کار ترکیب می شود. | M P2/M یا P1/M | مکان های متداول کار، نظیر ادارات، مراکز خرید، کارخانجات، انبار ها و رستوران ها |
| در محل های خواب، الزامات طراحی معمولاً بر اساس توصیه ها برای سیستم دسته L3 است ولیکن کاشف ها به طور معمول در اکثر اتاق ها و مناطق نصب می شود، از آنجاییکه حریق تقریباً در هر منطقه از ساختمان می تواند تهدید برای ساکنان در خواب باشد، بنابراین، در عمل دسته سیستم حداقل L2 است. در صورتیکه تعداد اندکی فضای حفاظت نشده وجود داشته باشد عملآ دسته سیستم L1 است مگر توصیه هایی که نصب کاشف را در دسته L1 را منع کرده باشد. | L2 یا L1 | هتل ها و خوابگاه ها |
| - | M | خانه های بزرگ عمومی (تصرف غیر |

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| | | | مسکونی) |
|---|---------------------------|--|-----------------------|
| - | L2 | خانه های عمومی با تصرف مسکونی | |
| ط دسته سیستم به طور معمول بر اساس یک ارزیابی از ریسک حریق است . در بسیاری از مدارس یه سیستم دسته P به منظور مقابله با خطر آتش سوزی عمدی نصب می شود. در مدارسی که در زمان های مشخص نسبتا پر از سکنه میشود (مثلثا در طول کلاس های عصر یا استفاده انجمن ها) یک سیستم دسته L4 یا L5 بعضی موافقه مناسب در نظر گرفته می شود . | M/P2/L4 یا M/P2/L5 | مدارسها، به غیر از مدرسه های کوچک تک طبقه با کمتر از ۱۶۰ دانش آموز | |
| | L1 (با تغییرات کوچک ممکن) | بیمارستان ها | |
| - | M | محل اجتماع ، (نظیر سینماها، تئاتر ها، کلوب های شبانه، تالارهای نمایشگاه، موزه هاو گالری ها، مراکز تفریحی و ...) محل های کوچک (نظیر اقامت کمتر از ۳۰۰ نفر) سایر محل ها | |
| سیستم L1 اغلب در ساختمان های مجتمع یا بزرگ ارائه میشود. | L4 تا L1 | | ترمینال های حمل و نقل |
| طراحی دقیق باید محاسبه شده بوده و اغلب بخشی از راه حل مهندسی حریق را شکل می دهد. | L3 تا L1 | مراکز خرید سر پوشیده | |
| L1 برای محل های بزرگ و وسیع مناسب تلقی می شود. | L3 تا L1 | محل های مراقبتی مسکونی | |
| - | M/L5 | زندان ها | |



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| - | L3 | ساختمان های با تخلیه فاز بندی شده |
|--|--------------|--|
| کاشف های حریق نصب شده برای جبران حداقل خداقل استاندارد حفاظت در برابر حریق را تامین می کند | M/L5 | ساختمان هایی که در آنها سایر اقدامات حفاظت در برابر حریق، از جمله مسیر های فرار، راهنمایی حرکتی مشخص |
| کاشف های دودی در اتاق دسترسی قرار می گیرد. | M/L5 | ساختمان های دارای اتاق های داخلی که فرار از آنها تنها از طریق عبور از دیگر اتاقها ممکن است، جایی که دید بین اتاق های داخلی و اتاق دسترسی ناکافی است. |
| مراقبت ضرورت دارد به منظور اطمینان از اینکه کاشف های حریق خودکار به نحوی قرار بگیرند که دود سرد نتواند از سطح پایین کاشف ها عبور نموده و موجب رهایی نگهدارنده های مغناطیسی درب و عبور دود از درب های باز شود | M/L5 | ساختمان هایی که در آنها کشف کننده خودکار حریق برای بهره برداری از سایر سیستم های حفاظت حریقی ضروری است (نظیر نگهدارنده مغناطیسی درب) |
| عملکرد مرسوم شامل قراردادن کاشف های حریق خودکار در کلیه مناطق خالی از سکنه نظیر انبار یا موتورخانه نمی شود | M/L5 یا M/L4 | شایطی که در آنها حریق به سرعت می تواند از یک منطقه خالی از سکنه گسترش یافته و راههای فرار مناطق دارای سکنه را تخریب نماید |
| - | M/P2 یا M/P1 | هر ساختمانی که در آنها کشف خودکار حریق به عنوان ضرورتی برای بیمه اموال یه به منظور جذب تخفیف حق بیمه مهیا می شود |

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

جدول پیشنهادی انتخاب سیستمهای کشف و اعلام حریق ساختمان های غیر مسکونی:

ساختمان های تجاری، اداری و مختلطی که نیاز به سیستم کشف و اعلام حریق دارند :

۱ : ساختمان های تجاری تک واحد (مانند مراکر خرید و...) با مترأژ ۵۰۰ متر مربع و بیشتر .

تبصره : ساختمان های تجاری که کنار هم ساخته شده و هیچ ورودی مشترکی ندارند بند الف می باشد.

۲ : ساختمان های تجاری دارای ورودی مشترک و مترأژ کل (تجمیع) ۳۰۰ متر مربع و بیشتر .

۳ : ساختمان های تجاری - اداری - مسکونی با بیش از ۳ طبقه از کف زمین و یا مترأژ کل (تجمیع) ۳۰۰ متر مربع و بیشتر .

۴ : ساختمان های تجاری، مسکونی با مجموع ۵ واحد و بیشتر (تجمیع واحد های تجاری و مسکونی) .

۵ : در ساختمان های با کاربری مختلط در صورتیکه هر کدام از کاربری ها بصورت مجزاء طبق شرح بند های فوق و یا جداول مسکونی نیاز به سیستم کشف و اعلام حریق داشته باشند، در کل بنا بایستی سیستم کشف و اعلام حریق طراحی و نصب گردد .

۶ : در ساختمان هایی با کاربری مختلط که لازم است سیستم کشف و اعلام حریق نصب گردد، می بایست سیستم فوق بصورت یکپارچه و یا مرتبط انتخاب، طراحی و نصب گرددند .

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق به عهده طراح می باشد اما به منظور سهولت در انتخاب می توان از جداول زیر استفاده نمود .

توجه : گروه های ساختمانی الف، ب، ج و د بر اساس آیین نامه مقررات ملی طبقه بندی شده است .

توضیح : در صورت نیاز به سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان های مذکور، نوع سیستم از جدول زیر مشخص می گردد. در صورتیکه انتخاب سیستم بنحوی است که هم شامل سیستم متعارف و هم سیستم آدرس پذیر می گردد، سیستم از نوع آدرس پذیر طراحی و اجراء گردد .

همچنین در ساختمان هایی که سیستم کشف و اعلام متعارف پیشنهاد گردیده است می توان از سیستم هوشمند آدرس پذیر استفاده نمود .



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| نوع و کاربری ساختمان | سیستم متعارف | سیستم آدرس پذیر |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| ساختمان های تجاری | گروه الف و ب | گروه ج و د |
| ساختمان های مختلط (اداری، تجاری و تجاری عمومی و...) به جزء تجاری - مسکونی | گروه الف و ب | گروه ج و د |
| ساختمان های مختلط تجاری، مسکونی | تا ۱۹ واحد | ۲۰ واحد و به بالا و یا گروه د |
| ساختمان های اداری | گروه الف و ب | گروه ج و د |
| دانشگاه، دبیرستان، مراکز آموزشی، فنی حرفه ای و پژوهشی | گروه الف و ب | گروه ج و د |
| مهندکودک، کودکستان و محل نگهداری نوزادان و کودکان | گروه الف | گروه ب و ج و د |
| محل نگهداری معلولین و سالمندان | _____ | گروه الف و ب و ج و د |
| هتل، متل، خوابگاه دانشجویی، مهمانسراهای اداری و خوابگاه های عمومی و زائرسرا | تا ۲۵ تخت و یا تا ۱۲ اتاق | از ۲۵ تخت و یا ۱۲ اتاق به بالا |
| نمایشگاه، کتابخانه، گالری، سالن مطالعه | گروه الف | گروه ب و ج و د |
| مراکز درمانی بدون تخت بستری از قبیل درمانگاه، کلینیک، پزشکی قانونی و... | گروه الف | گروه ب و ج و د |
| مراکز درمانی با تخت بستری از قبیل بیمارستان، زایشگاه، کلینیک، دارالشفاء و... | _____ | گروه الف و ب و ج و د |
| هتل آپارتمان | گروه الف | گروه ب و ج و د |

| نوع و کاربری ساختمان | سیستم متعارف | سیستم آدرس پذیر |
|---|----------------------|----------------------|
| ساختمان های باستانی، موزه و محل نگهداری آثارهنری و باستانی | گروه الف | گروه ب و ج و د |
| تالارهای پذیرایی، تالر، سینما و محل های تجمع عمومی | الف | گروه ب و ج و د |
| ساختمان های عمومی از قبیل سالن و محلهای ورزشی، استخر، سونا، حمام عمومی، گلخانه بجزء سالن چند منظوره | گروه الف و ب | گروه ج و د |
| جایگاه عرضه سوخت | گروه الف و ب و ج و د | با نظرکارفرما |
| انبارها و سردخانه | گروه الف و ب و ج | گروه د |
| پارکینگ مسقف | _____ | گروه الف و ب و ج و د |
| سالن انتظار و سالن داخلی فرودگاه | _____ | گروه الف و ب و ج و د |
| مراکز انتظامی و محل های وابسته به آن | _____ | گروه الف و ب و ج و د |
| مراکز مذهبی از قبیل مساجد، حسینیه، دارالقرآن، حوزه های علمیه، مصلی، کلیسا | گروه الف و ب | گروه ج و د |
| انبارهای سوخت | _____ | گروه الف و ب و ج و د |



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

در کلیه ساختمان های مسکونی با شرایط ذیل سیستم های کشف و اعلام حریق الزامی است :

ساختمان های ۵ سقف و بیشتر از تراز صفر

واحد های مسکونی با حداقل ۱۱ واحد و بیشتر

در کلیه ساختمان های گروه "د" و بالاتر سیستم اعلام حریق آدرس پذیر الزامی است .

لازم به توضیح می باشد که گروه بندی های الف ، ب ، ج و د بر پایه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبقه بندی شده است .

توجه :

اجرای سیستم کشف و اعلام حریق (به اختصار سیستم اعلام حریق) در ساختمانها و بناهای مسکونی کمتر از ۵ طبقه (از تراز ۰,۰۰) اختیاری بوده ولی توصیه می گردد این بناها به لحاظ تامین شرایط ایمنی و حفاظت از جان و سرمایه شهروندان، نسبت به اجرای سیستم های اعلام حریق اقدام نمایند .

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

جدول پیشنهادی انتخاب سیستمهای کشف و اعلام حریق ساختمان های مسکونی :

| نوع ساختمان | ساختمان کمتر از ۵ طبقه از کف زمین و تا ۱۱ واحد و به بالا | ساختمان کمتر از ۵ طبقه از کف زمین و تا ۱۱ واحد و به بالا | ساختمان واحد و به بالا تا ۲۰ واحد | ساختمان بیش از ۱۰ سقف و یا بیش از ۵۰۰۰ متر مربع |
|-----------------|--|---|------------------------------------|---|
| سیستم متعارف | اختیاری | تا ۱۶ واحد (آژیر از نوع عمومی) ۱۷ تا ۱۹ واحد (آژیر از نوع مستقل یا گروه بندی) | اختیاری | غیر مجاز |
| سیستم آدرس پذیر | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اجباری |
| توضیحات | استفاده از سیستم اعلام حریق اختیاری است | استفاده از یک نوع سیستم اجباری است | استفاده از یک نوع سیستم اجباری است | استفاده از سیستم آدرس پذیر اجباری است |

خلاصه جدول فوق به شرح ذیل می باشد :

| سیستم آدرس پذیر | ساختمان بالا | ساختمان بیش از ۱۰ طبقه از کف | ساختمان بیش از ۵۰۰۰ متر مربع |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|
| سیستم متعارف | ساختمان کمتر از ۵ طبقه از کف زمین و تا ۱۱ واحد و به بالا | ساختمان ۵ طبقه به بالا تا ۱۰ سقف و به بالا تا ۲۰ واحد | ساختمان ۱۱ واحد و به بالا تا ۲۰ واحد |



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شهرداری مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش دوم

معیار طراحی، انتخاب و نصب ادوات
سیستم های کشف و اعلام حریق

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

مناطق تحت پوشش سیستم اعلام حریق (Zone) :

آگاهی به موقع از محل حریق در هنگام آتش سوزی و کاهش زمان شناسایی و دسترسی به محل حریق و کنترل آن از اهمیت به سزاپر بخوردار است که بدین جهت در طراحی سیستم های اعلام حریق نیاز می باشد یک ساختمان به چندین منطقه یا Zone تقسیم بندی گردد.

در هر ساختمان منطقه بندی و یا زون بندی حریق باید بر اساس کاربری و مساحت فضاهای اتاق ها و اهمیت آن ها، کاربرد آن ناحیه در کل ساختمان یا میزان پایداری، مقاومت در مقابل حریق و غیره و بر اساس موارد مرتبط در مقررات ملی ساختمان انجام گیرد و طراحی سیستم اعلام حریق و منطقه بندی سیستم نیز از منطقه بندی فوق الذکر تبعیت خواهد کرد.

منطقه یا Zone کشف به قسمت یا بخشی از کل ساختمان حفاظت شده اطلاق می گردد که در صورت بروز حریق در آن قسمت، توسط نشانگرهای سیستم کشف و اعلام حریق و به صورت مجاز از نشانگر قسمت های دیگر مشخص می گردد.

زون کشف معمولاً تحت پوشش تعدادی شستی های اعلام حریق و یا کاشف های خودکار حریق قرار گرفته می شود که به منظور موقعیت یابی حریق، تخلیه سریع ساختمان و اطفاء حریق بصورت جداگانه نشان داده می شود؛ که در طراحی آن باید به نکات ذیل توجه شود :

- مساحت هر منطقه در سیستم های اعلام حریق نباید از ۲۰۰۰ متر مربع بیشتر باشد.
- چنانچه مجموع مساحت کل طبقات ساختمان بیشتر از ۳۰۰ مترمربع باشد، بایستی هر زون به یک طبقه محدود گردد.
- چنانچه مجموع مساحت کل طبقات ساختمان کمتر از ۳۰۰ مترمربع باشد، یک زون حریق می تواند بیش از یک طبقه را پوشش دهد.
- کلیه کاشف های خودکار قرار گرفته در فضای راه پله دودبند بایستی در یک زون جداگانه قرار گیرند، همچنین شستی های قرار گرفته در خروجی های نهایی به فضای آزاد می تواند با این زون ترکیب شود.
- شستی های قرار گرفته در تراز هر طبقه بایستی در محل پیش ورودی واحدها جنب مسیر فرار همان طبقه (قبل از ورود به دستگاه پله) قرار گرفته که بایستی با زون همان طبقه یکی شود.



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

- فضا هایی همچون موتورخانه آسانسور، داکتها، ابزاری های خاص و ... در صورتی که با فضاهای دیگر در یک زون قرار می گیرد، به منظور کاهش سردرگمی حین یافتن فضاهای مذکور حین حریق، می توان در طراحی و پیاده سازی هر یک رازونه مجازی لحظه نمود.
 - طول مسیر جستجو برای پیدا کردن محل حریق نباید بیشتر از ۶۰ متر طول باشد و به منظور شناسایی و کاهش زمان دسترسی به محل حریق در بنایی که تعداد زیادی مناطق کوچک مشابه در طول یک مسیر قرار گرفته است، می توان از چراغهای نشانگر (Remote Indicator) به منظور شناسایی محل حریق استفاده گردد که در ادامه این دستورالعمل توضیحات بیشتر در مورد چراغهای نشانگر ارائه می گردد.
- معیار انتخاب و نصب کاشف، شستی، آژیر و فلاشرهای اعلام حریق :**
- شستی های اعلام حریق :**
- شستی های اعلام حریق به منظور شناسایی حریق و اعلام آن به صورت دستی در طراحی یک سیستم اعلام حریق از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند، لذا جهت نصب شستی های اعلام حریق می بایست نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:
 - شستی اعلام حریق باید به گونه ای نصب گردد که به آسانی قابل دید باشد.
 - ارتفاع نصب شستی اعلام حریق می بایست 20 ± 140 سانتی متر از کف تمام شده باشد.
 - شستی های اعلام حریق در راهروها و در مجاورت درب پلکان خروج باید نصب شود.
 - حداقل فاصله پیمایش جهت رسیدن به شستی اعلام حریق نباید از ۴۵ متر تجاوز نماید (جهت کسب اطلاعات بیشتر با توجه به وجود شرایط مختلف به استاندارد ملی مراجعه شود).
 - در زیرزمین ها و در محل ورودی رمپ و در ورودی راه پله، نصب شستی اعلام حریق الزامی است.

کاشف های حریق :

- مشخص نمودن محل حریق در هر ساختمان به منطقه بندی دقیق در طراحی و انتخاب صحیح و مناسب کاشف ها و نوع تجهیزات مورد استفاده وابسته می باشد، بدین لحظه استفاده از کاشف های حریق مناسب با محیط بسیار حائز اهمیت است.
- کاشف ها به منظور تشخیص یک یا چند مشخصه حریق (آتش) انتخاب می شوند که در ادامه به معیارهای انتخاب و شرایط نصب آنها پرداخته می شود.

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

کاشف های دودی :

- شعاع پوشش کاشف دودی روی سقف صاف بدون مانع ۷,۵ متر می باشد.
- حداکثر ارتفاع نصب کاشف های دودی ۱۰,۵ متر می باشد و جهت فضاهایی با ارتفاع بیشتر از ۱۰,۵ متر می باشد از سایر کاشف های حریق دودی مانند کاشف نوری خطی (Beam Detector) استفاده نمود.
- حداکثر فاصله کاشف های دودی از یکدیگر در سقف های بدون مانع ۱۰,۶ متر است.
- در راهروهای با عرض ۲ متر یا کمتر فاصله کاشف های دودی از یکدیگر می تواند تا ۱۵ متر افزایش یابد.
- حداقل فاصله نصب کاشف های دودی از دیوار باید ۰,۵ متر در نظر گرفته شود.
- حداقل فاصله نصب کاشف های دودی از دریچه های هوای ۱ متر در نظر گرفته شود.
- حداقل فاصله کاشف دودی از آبغشان های اطفاء حریق (Sprinkler) ۰,۶ متر است.
- حداقل فاصله کاشف های دودی از بازشوی آسانسورها و یا شفت ۱,۵ متر است.
- در صورتی که به منظور تهویه مطبوع از دستگاه هواساز (AHU) یا HVAC استفاده شده باشد، نصب کاشف های دودی داکتی (کانالی) الزامی می باشد.

کاشف حرارتی :

- شعاع پوشش کاشف حرارتی روی سقف صاف بدون مانع ۵,۳ متر می باشد.
- در مکان هایی که در حالت کارکرد عادی احتمال وجود دود می باشد می باشد می باشد از کاشف های حرارتی استفاده نمود در صورتی که در فضاهای مذکور احتمال تغییرات ناگهانی دما وجود ندارد می باشد از کاشف حرارتی افزایشی اضافه شود.
- جهت فض
- حداکثر ف
- در راهروهای با عرض ۲ متر یا کمتر فاصله کاشف های حرارتی از یکدیگر می تواند تا ۱۰,۶ متر افزایش یابد.
- حداکثر ارتفاع نصب کاشف های حرارتی بر اساس کلاس حساسیت کاشف ۷,۵ متر و ۹ متر می باشد.
- حداقل فاصله کاشف حرارتی از دیوار ۰,۵ متر است.
- جهت انتخاب کاشف های حرارتی مناسب بر اساس کاربری فضا به کلاس بندی کاشف های حرارتی توجه شود.
(کلاس های A1S, A1R, A2S, A2R)



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

به طور کلی در صورت وجود مانع یا برجستگی در سقف فاصله کاشف حریق تا مانع (ارتفاع مانع کمتر از ۲۵۰ میلی متر) به اندازه دو برابر ارتفاع مانع یا برجستگی باید در نظر گرفته شود و در صورت وجود ارتفاع مانع بیشتر از ۱۰ درصد ارتفاع کف تا سقف ضمن رعایت فاصله نصب ۵۰ سانتی متری تا مانع می باشد در دو طرف مانع کاشف حریق نصب گردد.

در صورت وجود مانع، قفسه یا دیواره به صورتیکه فاصله آن از سقف کمتر از ۳۰ سانتی متر باشد می باشد در دو طرف مانع کاشف حریق نصب گردد.

دستگاه (پنل) اعلام حریق :

- محل نصب پنل مرکزی اعلام حریق ساختمان ها در موقعیت مناسب ساختمان و ترجیحاً در تراز تخلیه (معمولأً طبقه همکف یا ورودی ساختمان) باید در نظر گرفته شود، در محل نصب دستگاه شرایط حفاظت و امنیت آن در مقابل حریق یا موارد دیگر تامین شود (ترجیحاً ایزوله در برابر حریق) و یا احتمال وقوع حریق در فضای نصب پنل اعلام حریق کم باشد.

- ضرورت دارد پنل اعلام حریق (پنل مرکزی یا پنل تکرار کننده) در محلی نصب شود که پرسنل نگهدارنده و یا نگهبان حضور داشته باشند.

- ضرورت دارد در محل نصب پنل اعلام حریق مرکزی و یا تکرار کننده، روشنایی کافی وجود داشته و در هنگام قطع برق از شرایط روشنایی اضطراری یا ایمنی تامین شود.

- پنل اعلام حریق باید به سیستم ارتینگ (اتصال زمین) متصل شود.

- پنل اعلام حریق باید به منبع تغذیه و شارژر مجهز بوده و محاسبه ظرفیت باطری دستگاه باید به گونه ای باشد که سیستم اعلام حریق در زمان قطع برق به مدت حداقل ۲۴ ساعت فعال بوده و شدت جریان لازم را برای حداقل ۳۰ دقیقه فعال بودن آژیرها و فلاشرها را تامین کند.

- ارتفاع نصب پنل اعلام حریق می باشد از کف تمام شده تا صفحه نمایش آن ۱,۵ متر باشد.

ادوات شنیداری و دیداری (آژیرها و فلاشرها) :

- در طراحی سیستم اعلام حریق حداقل صدای آژیر در فضاهای عمومی باید ۶۵ دسی بل (dB) در نظر گرفته شود.

- طبق استاندارد در بالا سر تخت خواب اتاق هایی که در آن سیستم کشف و اعلام حریق نصب شده است سطح فشار صوتی ادوات شنیداری نباید کمتر از ۷۵ dB باشد.

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

- جهت اعلام حریق و تامین تراز شدت صوت آذیرها در مکان هایی که شدت صدای نویز محیط بیشتر از ۶۰ dB باشد حداقل ۵ شدت صوتی بالاتر از شدت سر و صدای محیط جهت آگاهی افراد به وسیله ادوات هشدار دهنده باید تولید شود.
- در فضاهای خاص یا محیط هایی با نویز زمینه بیش از ۹۰ dB و یا مکان هایی که در حالت کارکرد عادی از وسایل حفاظت شنوازی به کار برده می شود استفاده از اعلام کننده دیداری مانند فلاشر ضرورت دارد.
- فضاهایی مانند پارکینگ، محوطه استخر، موتورخانه مرکزی، سالن اجتماعات و مجاور درب خروجی به گذر اصلی نیاز به نصب فلاشر می باشد.
- در مکان های تجمعی و یا عمومی توصیه می شود هشدار دهنده های گفتاری (Voice Evacuation) نصب گردد.
- ارتفاع نصب ادوات دیداری و شنیداری حداقل ۲,۱ متر بالاتر از کف تمام شده است.
- فرکانس (های) تولید شده توسط آذیرهای هشدار حریق باید در گستره ۵۰۰ Hz تا ۱۰۰۰ Hz قرار داشته باشد.
- جهت ساختمان هایی که مجهز به سیستم اعلام حریق می باشند، استفاده از ادوات هشدار دیداری با درجه حفاظت مناسب جهت فضای بیرون پیشنهاد می گردد.

معیار طراحی و اجرای مدارات سیستم های اعلام حریق :

- جهت اجرای مدارات سیستم های اعلام حریق به لحاظ مقاومت و حفظ ارتباط در شرایط حریق توصیه می گردد از کابل هایی با توانایی مقاومت در برابر حریق (کابل مقاوم در برابر حریق) استفاده شود.
- لازم به توضیح است در سیستم های اعلام حریق متعارف می بايست حداقل از کابل ۲X1 میلی متر مربع در لوله برق و جهت سیستم های اعلام حریق آرس پذیر باید حداقل از کابل ۲X1,۵ شیلد از نوع نسوز مقاوم در برابر حریق استفاده گردد.
- تغییر در مقطع و مشخصات کابل می بايست بر اساس توصیه های فنی شرکت سازنده سیستم کشف و اعلام حریق صورت پذیرد.



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

تبصره :

- در سیستم های متعارف در صورت لوله گذاری به صورت توکلار با حفظ مقاومت و اینمنی آن در مقابل حریق ... ، بر حسب نظر طراح یا ناظر بر اساس ریسک حریق الزاماً نیازی به استفاده از کابل های مقاوم در برابر حریق نمی باشد، در غیر این صورت ضرورت دارد از کابل های مقاوم در برابر حریق جهت اجرای مدارات سیستم اعلام حریق استفاده گردد.
- در صورت اجرای مدارات سیستم اعلام حریق به صورت روکار شرایط اینمنی و حفاظت فیزیکی کابل در برابر ضربه، قطعی یا حریق باید تامین شود،
- کابل های مقاوم در برابر حریق باید دارای تاییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح ملی یا دارای گواهینامه استانداردهای بین المللی باشند.

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش سوم

توضیحات تکمیلی طراحی و اجرای
سیستم های کشف و اعلام حریق



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

موارد تکمیلی در اجرای سیستم های اعلام حریق در ساختمان ها عبارتند از :

- توصیه می گردد در مجتمع های مسکونی ارتباط لازم جهت آگاهی و کنترل نگهبان از وضعیت عملکرد سیستم اعلام حریق با استفاده از پنل تکرار کننده تامین شود.
- جهت فضاهای غیر قابل دسترسی (از قبیل وید سقف و یا کف) و فضاهای بسته نیاز به استفاده از چراغ های نشانگر می باشد، شایان ذکر است که می توان در سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر از این چراغ های نشانگر صرفنظر کرد.
- در سقف های کاذب بالاتر از ۸۰ سانتی متر و یا سقف کاذب با ریسک حریق بالا استفاده از کاشف حریق در سیستم اعلام حریق با تامین شرایط سرویس و نگهداری الزامی است.
- اگر هر نوع ساختار دودکش مانند، پلکان باز، شفت آسانسور ها و بالابرها یا هرگونه مجرای محصور از یک یا چند سقف عبور کند، یک کاشف حریق باید در بالاترین قسمت شفت یا محفظه بسته و هر سطح محل استقرار (تراز طبقه) در فاصله ۱,۵ متری از محل عبور از سقف نصب شود.
- تعداد کاشف های حریق در هر منطقه از سیستم اعلام حریق متعارف بر اساس نظر طراح مطابق با مشخصات فنی سازنده محصول لحاظ گردد.
- یک خطأ ناشی از مدار باز یا اتصال کوتاه در مدار کاشف خودکار حریق، نباید حفاظت منطقه ای بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع و یا بیشتر از یک طبقه ساختمان بعلاوه حداقل ۵ تجهیز (کاشف خودکار، شستی های اعلام حریق، آژیرها و یا ترکیبی از آنها) در یک طبقه بالاتر و یک طبقه پایین تر از آن طبقه را از کار بیندازد.
- تعداد المان (کاشف و شستی اعلام حریق) در یک مرکز اعلام حریق با کنترل نرم افزاری Software Controlled CIE (نایاب از ۵۱۲ قطعه تجاوز کند، در صورت تایید سازنده تجهیزات مبنی بر استفاده آن مطابق با استاندارد BS EN54-2 می تواند مجاز باشد).
- در ساختمان هایی با کاربری و تصرفات ترکیبی و گستره در صورتی که از سیستم اعلام آدرس پذیر استفاده گردد می توان جهت هر قسمت به صورت مستقل پنل اعلام حریقی لحاظ شود و امکان ارتباط با یکدیگر (شبکه شدن) در نظر گرفته شود، در صورت استفاده از یک پنل مرکزی جهت کل بنا ترجیحاً در ورودی هر قسمت جهت کنترل دقیق تر از پنل تکرار کننده استفاده گردد.
- جهت ارتباط سیستم اعلام حریق با سایر سیستم های موجود در ساختمان از قبیل فن فشار مثبت راه پله، اگزاست فن، دمپر و پرده های دود، آسانسور و پله برقی، هوارسان و سیستم اطفاء اتومات آبی و درب های کنترلی و اتومات ارتباطات لازم در سیستم های متعارف و آدرس پذیر باید مد نظر قرار گیرد.

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم‌های اعلام حریق

- تجهیزات سیستم کشف و اعلام حریق اجراء شده در ساختمان‌ها ضرورت دارد حداقل یکی از تاییدیه‌های استانداردهای مصوب ملی یا گواهینامه‌های بین‌المللی مانند UL، FM، Vds، LPCB... را دارا باشد.
- مجری ذیصلاح (اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تجربه کافی در زمینه سیستم‌های اعلام حریق پس از طی دوره‌های آموزشی تخصصی لازم و کسب گواهی معتبر با دارا بودن تجهیزات مناسب مجاز به اجرای سیستم اعلام حریق می‌باشد.
- سیستم‌های کشف و اعلام حریق باید توسط مجریان ذیصلاح که دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه صنف مربوط می‌باشد اجراء گردد تا نسبت به رعایت ضوابط و استانداردها در سیستم کشف و اعلام حریق معهود باشد.
- مجریان سیستم اعلام حریق باید پیش‌بینی های لازم جهت ارائه خدمات سرویس و نگهداری سالانه را در اجرای سیستم در نظر گرفته و باید آموزش‌های لازم را به لحاظ بهره برداری و راهبری سیستم به بهره بردار ارائه نمایند.



سازمان نظارت و اسناد
(شهرداری مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش چهارم

علام پیشنهادی راهنمای نقشه های
سیستم های کشف و اعلام حریق

| علائم | شرح لاتین | شرح فارسی |
|--------|----------------------------------|---------------------------|
| [FACP] | Fire Alarm Control Panel | پنل اعلام حریق |
| [FARP] | Fire Alarm Repeater Panel | تکرار کننده اعلام حریق |
| (SD) | Optical Smoke Detector | کاشف دودی فتو الکتریک |
| (DD) | Duct Smoke Detector | کاشف دودی کانالی |
| (HD) | Heat Detector | کاشف حرارتی |
| (RD) | Rate of Rise Heat Detector | کاشف حرارتی افزایشی |
| (MD) | Multi Detector (Heat and Smoke) | کاشف ترکیبی |
| (FD) | Flame Detector | کاشف شعله |
| (CD) | Carbon Monoxide Detector | کاشف مونوکسید کربن |
| [GD] | Gas Leakage Detector | نشت یاب گاز |
| [LHD] | Linear Head Detector | کاشف حرارتی خطی (کابلی) |
| [ASD] | Aspirating Smoke Detector | کاشف دودی نمونه گیر |
| [INT] | Interface Module | ماژول اینترفیس |
| [CM] | Control Module | ماژول اینترفیس خروجی |
| [MM] | Monitor Module | ماژول اینترفیس ورودی |
| [ZM] | Conventional Zone Monitor Module | ماژول اینترفیس زون متعارف |



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| علائم | شرح لاتین | شرح فارسی |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Manual Call Point | شستی اعلام حریق |
| | Waterproof Manual Call Point | شستی اعلام حریق ضدآب |
| | Strobe Light (Flasher) | چراغ چشمک زن |
| | Sounder | آذیر |
| | Sounder and Strobe | آذیر و چراغ چشمک زن |
| | Waterproof Strobe Light (Flasher) | چراغ چشمک زن ضدآب |
| | Waterproof Sounder | آذیر ضدآب |
| | Waterproof Sounder and Strobe | آذیر و چراغ چشمک زن ضدآب |
| | Remote LED Indicator | چراغ سر درب |
| | Fire Alarm Junction Box | جعبه تقسیم اعلام حریق |
| | Reflective Beam Detector | کاشف نوری خطی بازتابی |
| | Beam Detector | کاشف نوری خطی |
| | Isolator Module | ماژول ایزولاتور |
| | Base Detector With Isolator | پایه ایزولاتوردار |
| | End of Line Resistor | مقاومت ته خط |
| — F — F — F — | Fire Alarm Circuit | مدار اعلام حریق |

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش پنجم

توضیحات مختصر تصویری طراحی و اجرای
سیستم های کشف و اعلام حریق




سازمان نظام مهندسی ساختمان


(شورای مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق


SMOKE DETECTORS

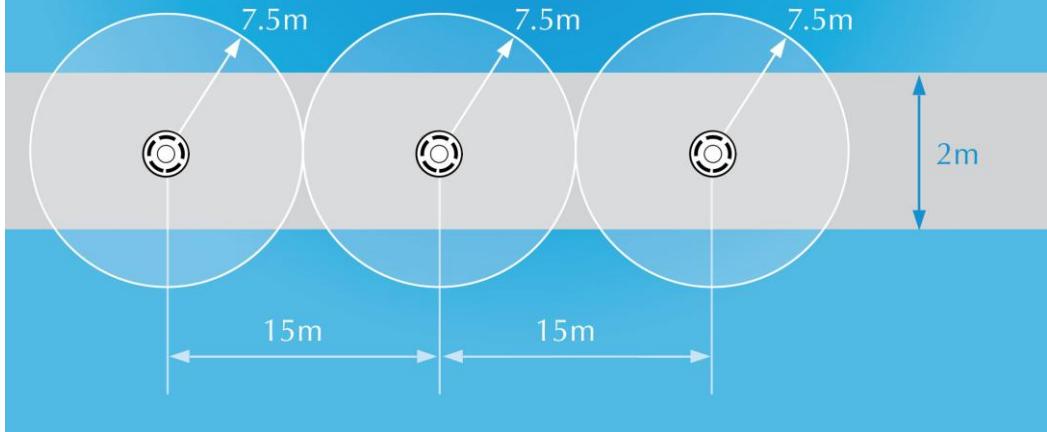


HEAT DETECTORS

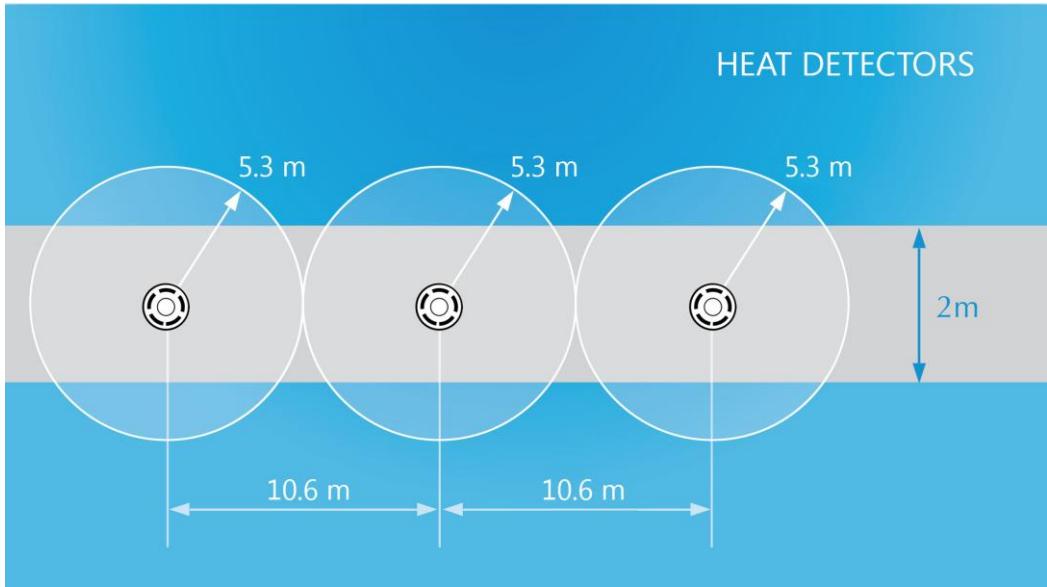

SMOKE DETECTORS

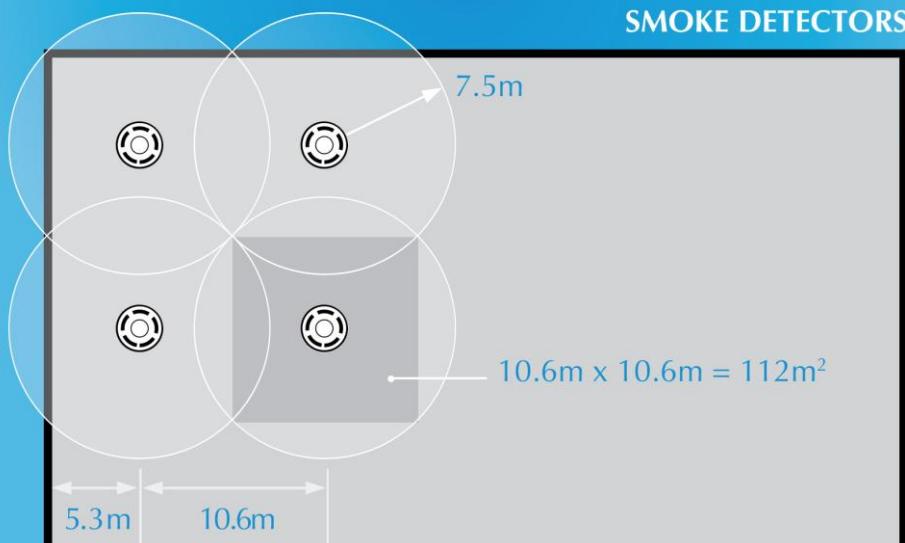



HEAT DETECTORS


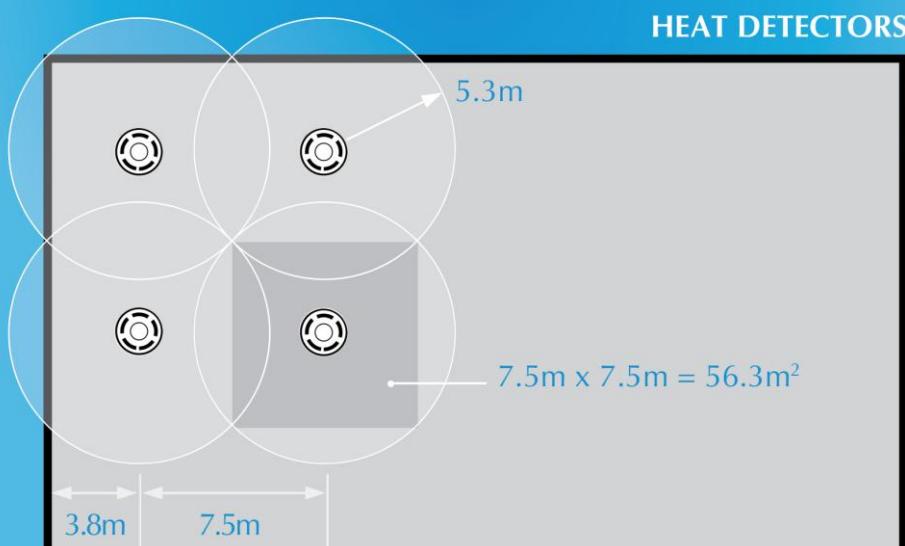




سازمان نظایر و هندسه سازمان
(شاهرود مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

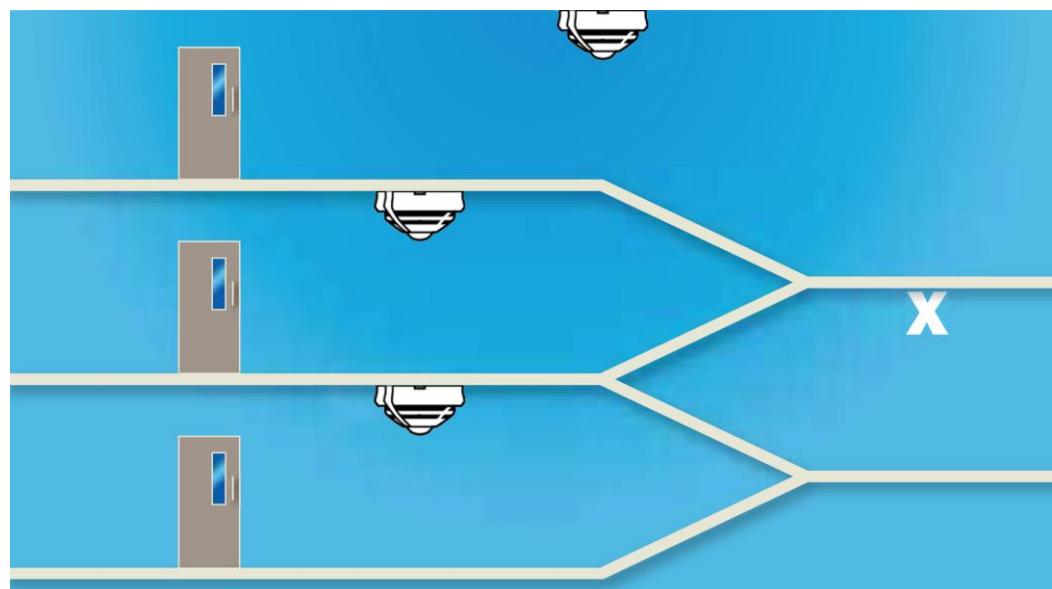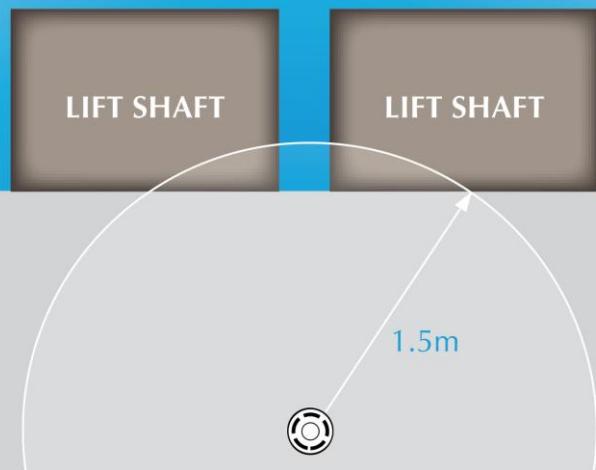

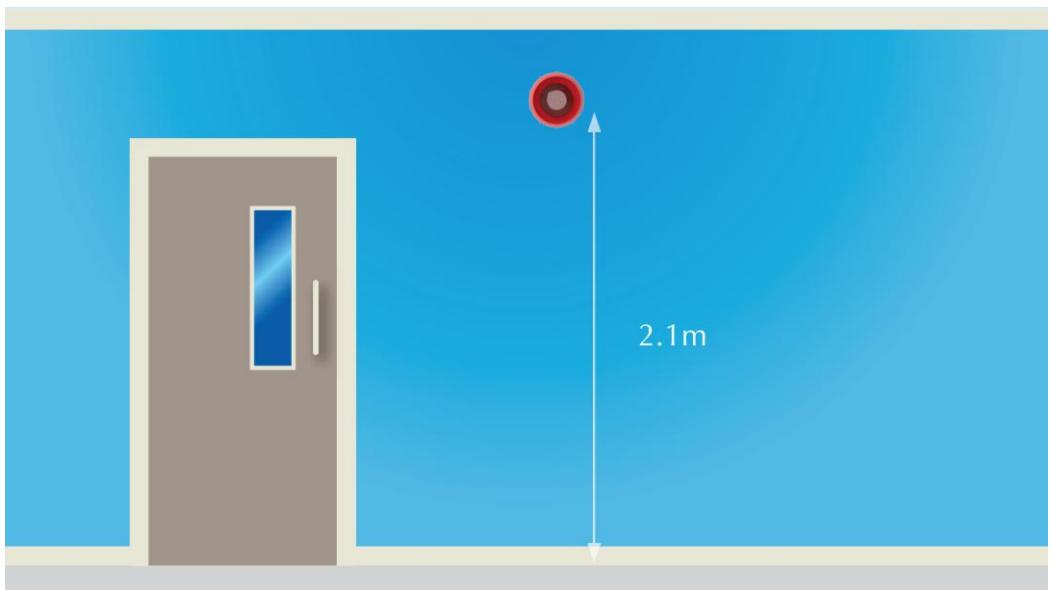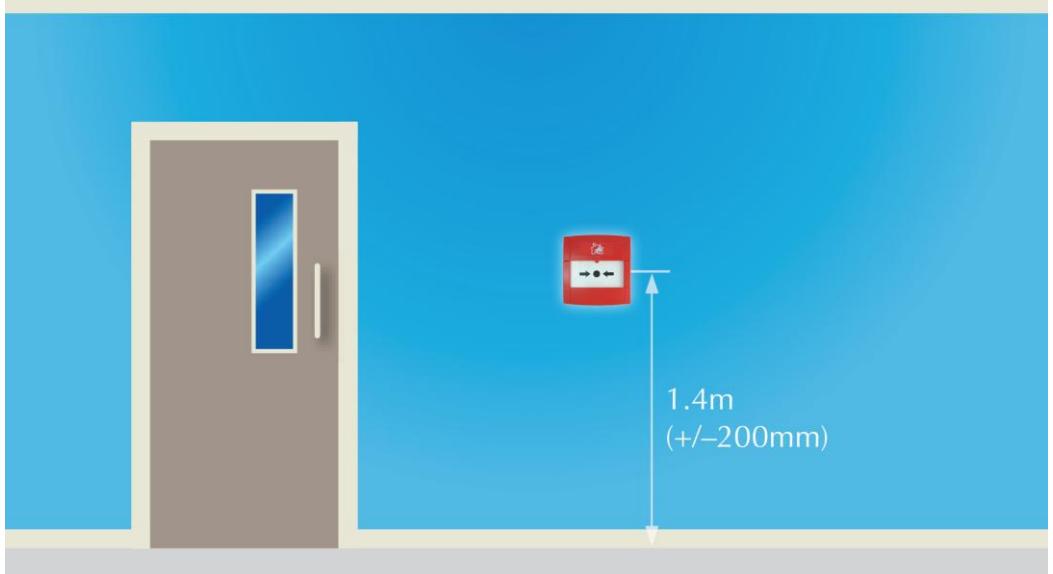



سازمان نظام مهندسی ساختمان

(شورای مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق




65dB(A)
@ 500Hz to 1,000Hz





+5dB(A)
@ 500Hz to 1,000Hz

BACKGROUND NOISE

The Detector with sounder

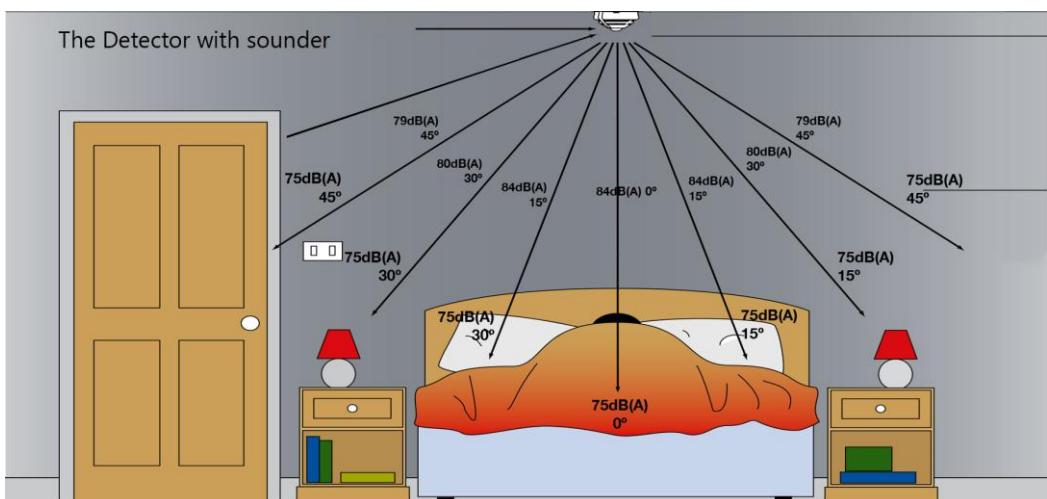



دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

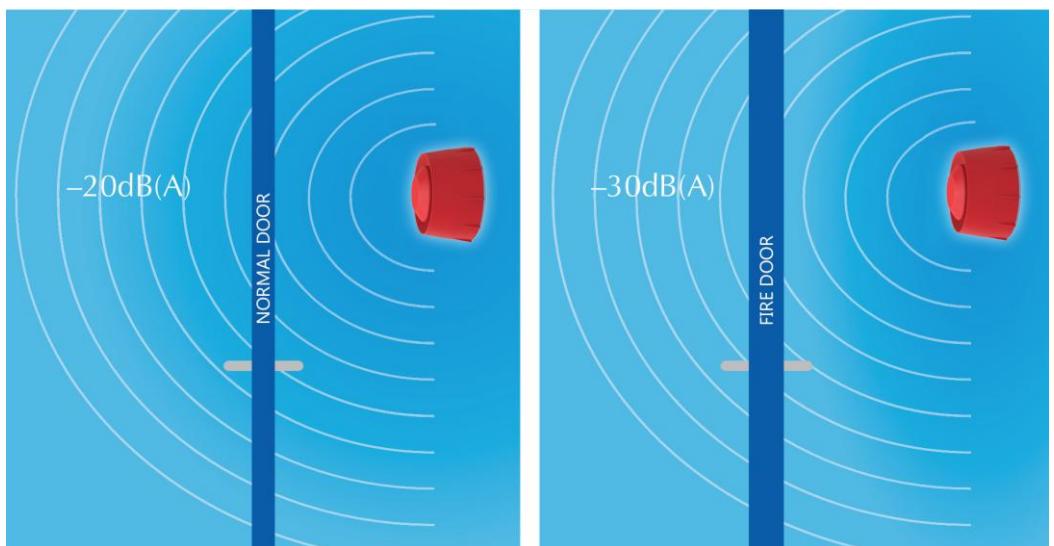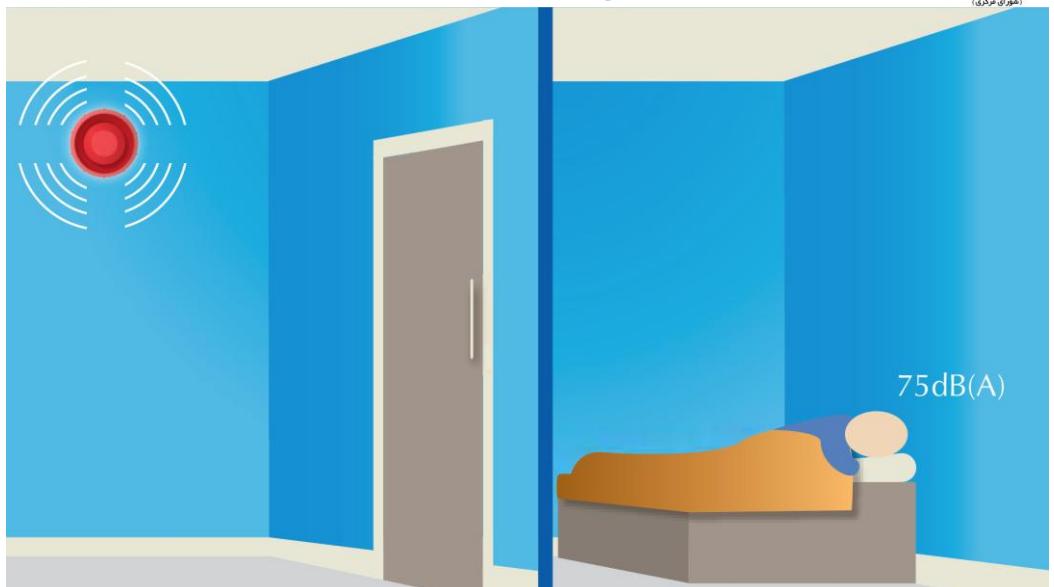




سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شورای مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

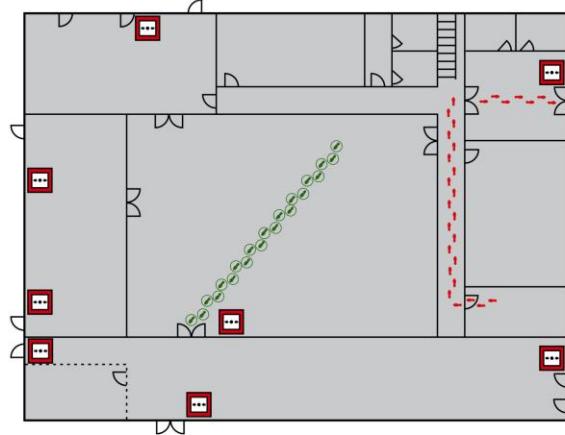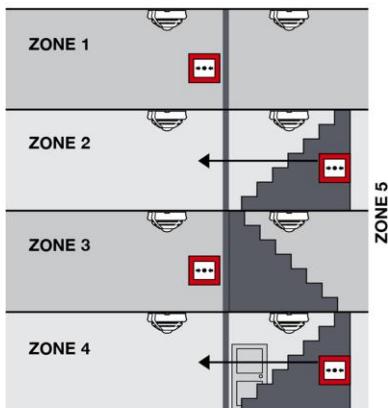


Smoke detector under pitched roofs

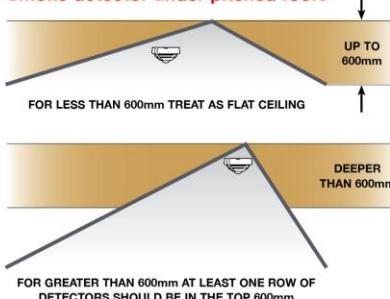

Limits of ceilings heights (general)

| DETECTOR TYPE | MAXIMUM | UP TO 10% |
|------------------------------------|---------|-----------|
| Heat detector – class A | 9.0m | 10.5m |
| Heat detector – other classes | 7.5m | 10.5m |
| Point type smoke detectors | 10.5m | 12.5m |
| Carbon monoxide detectors | 10.5m | 12.5m |
| Optical beam detectors | 25.0m | 25.0m |
| Aspiration – normal sensitivity | 10.5m | 12.5m |
| Aspiration – enhanced sensitivity | 12.0m | 14.0m |
| Aspiration – very high sensitivity | 15.0m | 18.0m |

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

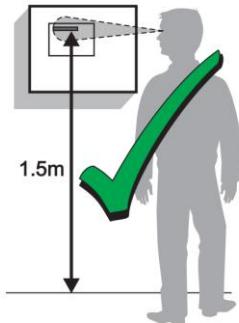


- c. The panel is wall mounted in a position which allows clear visibility of displays and easy access to operating controls. The height above floor level should be chosen such that the LCD is just above normal eye level (approximately 1.5 metres)




سازمان نظارت و مهندسی ساختمان
جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق


Smoke detector spacing (under flat horizontal ceiling)

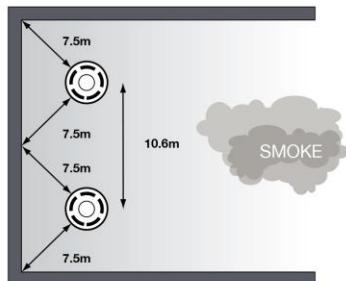



Heat detector spacing (under flat horizontal ceiling)

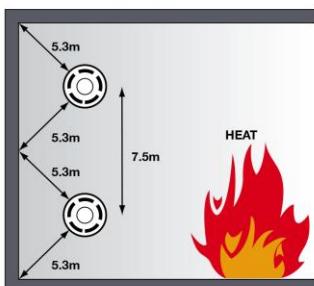


Smoke & Heat detector spacing in corridors (heat detection not applicable to category L systems)

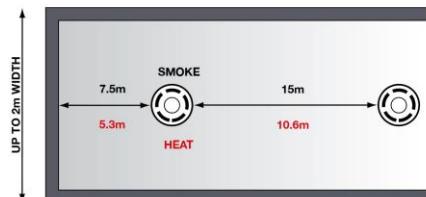

Limits of siting sensors near obstacles or walls

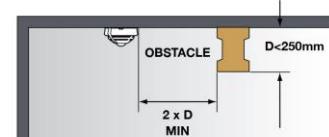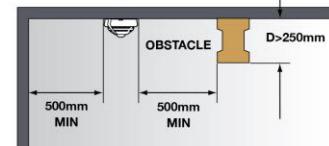


Mounting detectors in voids

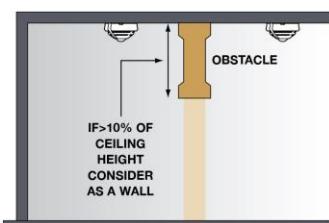


Applies to floor and ceiling void. Any of the above detector positions are acceptable.

Obstructions



Ceilings with other obstructions or air handling units etc.

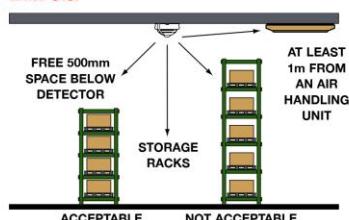

دستورالعمل و ضوابط طراحی ، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش ششم

نظارت بر اجرای سیستم های کشف و اعلام حریق



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

سیستم های کشف و اعلام حریق که به اختصار سیستم اعلام حریق نامیده می شود و مسئولیت کشف و اعلام حریق را بر عهده دارد، دارای اهمیت بسیاری می باشد و عدم انجام این امر مهم باعث بروز خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری می گردد لذا بدین جهت نظارت بر اجرای صحیح، تست، تحويل، نگهداری و سرویس دوره ای سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است.

نظارت در این سیستم از ابتدای کار ساختمان یعنی بلافصله پس از طراحی ابتدایی در مرحله گرفتن پروانه ساخت شروع می گردد که در طول بازه نظارت می باشد مواد زیر انجام پذیرد.

- قدم اصلی پس از پایان سفت کاری ساختمان، هماهنگ نمودن طراحی با معماری ساختمان می باشد . تشخیص مغایرت طرح و معماری و عدم آن بر عهده ناظر می باشد .

- نوع سیستم کشف و اعلام حریق با توجه به متراژ، طبقات و کاربری بر طبق جداول تهیه شده در معیار انتخاب سیستم اعلام حریق مشخص می گردد .

- قبل از شروع عملیات اجرایی سیستم اعلام حریق می باشد طرح سیستم مذکور را بر اساس آخرین تغییرات معماری، ضوابط و دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق مطابق با مشخصات فنی و اجرایی سیستم اعلام حریق (مشخص شدن برنده سیستم) بازنگری نموده و با هماهنگی و تایید مهندس طراح یا ناظر جهت اخذ تاییدیه نهایی از سازمان قانونی مسئول اقدام نماید .

- کلیه مراحل نصب و اجرای سیستم اعلام حریق می باشد مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان، نشریات سازمان برنامه و بودجه، استاندارد ملی و دستورالعمل ضوابط طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق انجام پذیرد .

- پیرو بند فوق الذکر ناظر موظف است علاوه بر کنترل و بررسی براساس ضوابط و دستورالعمل طراحی و اجراء بخش یک از این دستورالعمل و استاندارد ملی مربوطه) و مشخصات فنی برنده انتخابی سیستم اعلام حریق، می باشد به موارد ذیل نیز توجه کافی داشته باشد .

ارتفاع، محل و موقعیت نصب پنل (های) سیستم اعلام حریق

ارتفاع، محل و موقعیت نصب شستی (های) سیستم اعلام حریق

ارتفاع، محل، موقعیت نصب و صدای آژیر(های) سیستم اعلام حریق

ارتفاع، محل و موقعیت نصب فلاشر (های) سیستم اعلام حریق

کنترل محل، موقعیت نصب و نوع کاشف براساس کاربری در طرح و اجرا

بررسی و کنترل کابل کشی و مدارات های ارتباطی تجهیزات و سیستم اعلام حریق

کنترل محاسبات ارائه شده جهت باطری ها و جریانات مصرفی المان های کشف و اعلام حریق

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

- کلیه تجهیزات سیستم کشف و اعلام حریق اجراء شده در ساختمان ها و بناها می باشد حداقلی یکی از تاییدیه های استانداردهای مصوب ملی یا گواهینامه های بین المللی مانند UL, FM, Vds, LPCB و... را دارا باشد، که از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و اعلام می گردد.
- به منظور اطلاع مهندسین و مالکین از برندهای مورد تایید، پیشنهاد می گردد کارگروه و کمیته ای مشکل از نمایندگان نظام مهندسی، آتش نشانی، سازمان استاندارد ملی ایران و اتحادیه صنف مربوطه تشکیل و لیست نهایی کمپانی ها و قطعات و تجهیزات مورد تایید در سایت سازمان های مرتبط ارائه گردد.



سازمان نظام مهندسی ساختمان
(شهرداری مرکزی)

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

بخش هفتم

چک لیست پیشنهادی نظارت سیستم های کشف و اعلام حریق

دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| کد نوسازی : | شماره پرونده آتشنشانی : |
| شماره پرونده نظام مهندسی : | نوع ساختمان : |
| تعداد طبقات از کف زمین : | تعداد کل سقف : |
| مالک : | شماره تماس : |
| ناظر برق : | شماره تماس : |
| مجری اعلام حریق : | شماره تماس : |
| شرکت مجری : | برند سیستم : |

تاریخ بازدید ها : / / و / / نوع سیستم : متعارف آدرس پذیر
در جدول زیر مدل و نوع تجهیزات را درج فرمایید :

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| پانل اعلام حریق : | کاشف های دود : |
| کاشف های حرارتی دمای ثابت : | کاشف های حرارتی افزایشی : |
| آژیرها، فلاشرها و آژیر و فلاشرها : | شستی ها : |
| تجهیزات جانبی : | ماژول های ورودی و خروجی : |
| کابل استفاده شده : | غیره : |

موارد کنترل شده ذیل تکمیل گردد :

| توضیح | بازدید دوم | بازدید اول | بازدید اول | بازدید دوم | توضیح |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | بلی | بلی | خیر | بلی | |
| نقشه های اجراء شده سیستم کشf و اعلام حریق، منطبق با معماری اجرا شده و با مهر مهندس طراح و یا ناظر برق ساختمان و تایید سازمان آتش نشانی محل می باشد؟ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۱ |
| آیا طراحی و اجراء با این دستورالعمل و ضوابط مطابقت دارد؟ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۲ |
| مشخصات فنی پنل (های) اعلام حریق از جمله : نام شرکت سازنده، مدل دستگاه، شماره استاندارد کلیه اجزاء، شماره سریال تولید (کامپیووتری)، | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ۳ |



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----|
| | | | | | علامت‌های استاندارد مانند Vds و ... در داخل یا روی جعبه سیستم نوشته شده است ؟ | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مدل پنل (های) کشف و اعلام حریق جزء لیست مورد تایید می‌باشد ؟ | ۴ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | محل و ارتفاع نصب پنل (های) کشف و اعلام حریق طبق نقشه مصوب در جای مناسب و قابل رؤیت نصب گردیده است ؟ | ۵ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ارتینگ (شامل ارتینگ پنل (های) و شیلد های زون یا لوپ کشف در صورت وجود) و برجسب هادیهای تغذیه ۲۲۰ ولت تابلو کامل است و حفاظت تغذیه ورودی در تابلوی مشاعات مناسب و طبق نقشه مصوب می‌باشد ؟ | ۶ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | باطری‌های نصب شده در پنل (های) دارای ظرفیت استاندارد (مطابق با مصارف) و تاریخ ساخت مناسب (با قابلیت بهره برداری) می‌باشند ؟ | ۷ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | آدرس و شماره تماس مجری و دستورالعمل بهره‌برداری پنل، خوانا در کنار تابلو نصب گردیده است ؟ | ۸ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تعداد زون یا لوپ های کشف پنل اعلام حریق مطابق با نقشه مصوب، پاسخگو می‌باشد و مشخصات و محل زون یا لوپ های کشف و اعلام حریق در کنار یا روی تابلوی نصب شده و قابل رویت می‌باشد ؟ | ۹ |
| <input type="checkbox"/> مفتولی <input type="checkbox"/> افشان | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | نوع کابل، مطابق دستورالعمل و ضوابط طراحی و مشخصات فنی سازنده دستگاه انتخاب شده است ؟ | ۱۰ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | کابل سیستم کشف و اعلام حریق از درون لوله یا سینی با حفاظت مناسب عبور داده شده است | ۱۱ |



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

سازمان نظام مهندسی ساختمان

(ملوک ایران مهرک)

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----|
| | | | | | و سطح مقطع آن مطابق نقشه و نظر سازنده محصول به صورت مناسب سربندی گردیده است ؟ | |
| | | | | | تجهیزات کشف و اعلام حریق | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تاریخ ساخت، نام کمپانی سازنده، مدل دستگاه، شماره شناسه، شماره سریال، ولتاژ تغذیه، علامتهای استاندارد (FM,UL,Vds,LPCB,... یا ملی) به صورت برچسب روی بدنه تمامی تجهیزات کشف و اعلام نصب شده و قابل رویت میباشد ؟ | ۱۲ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تمام تجهیزات نصب شده به تفکیک دارای تاییدیه سازمان ذیصلاح و مطابق با لیست ارائه شده قطعات یدکی میباشند ؟ | ۱۳ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | اتصالات داخل پایه و شیلد کابل تمامی تجهیزات کشف و اعلام حریق با سرسیم یا اتصال مناسب مطابق توصیه سازنده سربندی شدهاند ؟ | ۱۴ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مدارات کشف و اعلام حریق فاقد هرگونه سیم انشعاب غیرمجاز (مدار T شکل) میباشد ؟ | ۱۵ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | نوع کاشف های حرارتی (A1S,A2S,A1R,A2R,BR) و دودی متناسب با کاربری و محل نصب و معماری داخلی، طبق نقشه مصوب انتخاب شدهاند ؟ | ۱۶ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تعداد کاشف های نصب شده در هر زون یا لوپ کشف متناسب با ظرفیت آن زون یا لوپ طبق نظر سازنده و منطبق با استاندارد طراحی و اجراء شده است ؟ | ۱۷ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تمام فضاهای بسته تحت پوشش سیستم کشف و اعلام حریق، مطابق استاندارد و نقشه مصوب میباشد ؟ | ۱۸ |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | محل و ارتفاع نصب شیستی ها مطابق دستورالعمل | ۱۹ |



دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | و ضوابط و طبق نقشه مصوب می باشند؟ | |
| ۲۰ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | میزان شدت صوت آذیرها در اتاق های خواب (با درب بسته)، پارکینگ و تمامی فضاهای توسط مجری اندازه گیری شده و مطابق استاندارد می باشد؟ | |
| ۲۱ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | جانمایی و نوع هشدار دهنده های دیداری و شنیداری مناسب محل بوده و با نقشه های مصوب مطابقت دارد؟ | |
| ۲۲ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | چراغ های نشانگر LED (Remote Indicator) در صورت وجود در محل مناسب، طبق نقشه مصوب نصب گردیده اند؟ | |

سیستم کشف و اعلام حریق این ساختمان در تاریخ / / پس از تست کامل و رفع ایراد و نواقص و بررسی برگه های گارانتی یا قطعات یدکی، به صورت روشن و بدون هیچگونه خطایی تحويل کارفرما گردید:

امضاء

نام و نام خانوادگی مالک :

امضاء

نام و نام خانوادگی ناظر برق :

امضاء

نام و نام خانوادگی مجری یا شرکت مجری :

- مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها
- مبحث سوم مقررات ملی ساختمان - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
- استاندارد ملی سیستم کشف و اعلام حریق برای ساختمان ها بخش اول

- BS 5839-1 : 2013 - Fire detection and fire alarm systems for buildings
- NFPA 72 : 2016 National Fire Alarm and Signaling Code

مجموعه دستورالعمل های گروه تخصصی برق شورای مرکزی (دوره ششم):

جلد اول : دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اصلی در ساختمانها

جلد دو : دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اضافی در ساختمانها

جلد سوم : دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمانها

جلد چهارم : دستورالعمل اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت ویژه خاک

جلد پنجم : دستورالعمل سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان

جلد ششم : دستورالعمل ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم های اعلام حریق

جلد هفتم : دستورالعمل حفاظت ساختمانها در برابر صاعقه